


富岡町スポーツセンター放射線量測定結果について（測定日 H31.4.12） 測点（ $\mu\text{sv/h}$ ）：1m

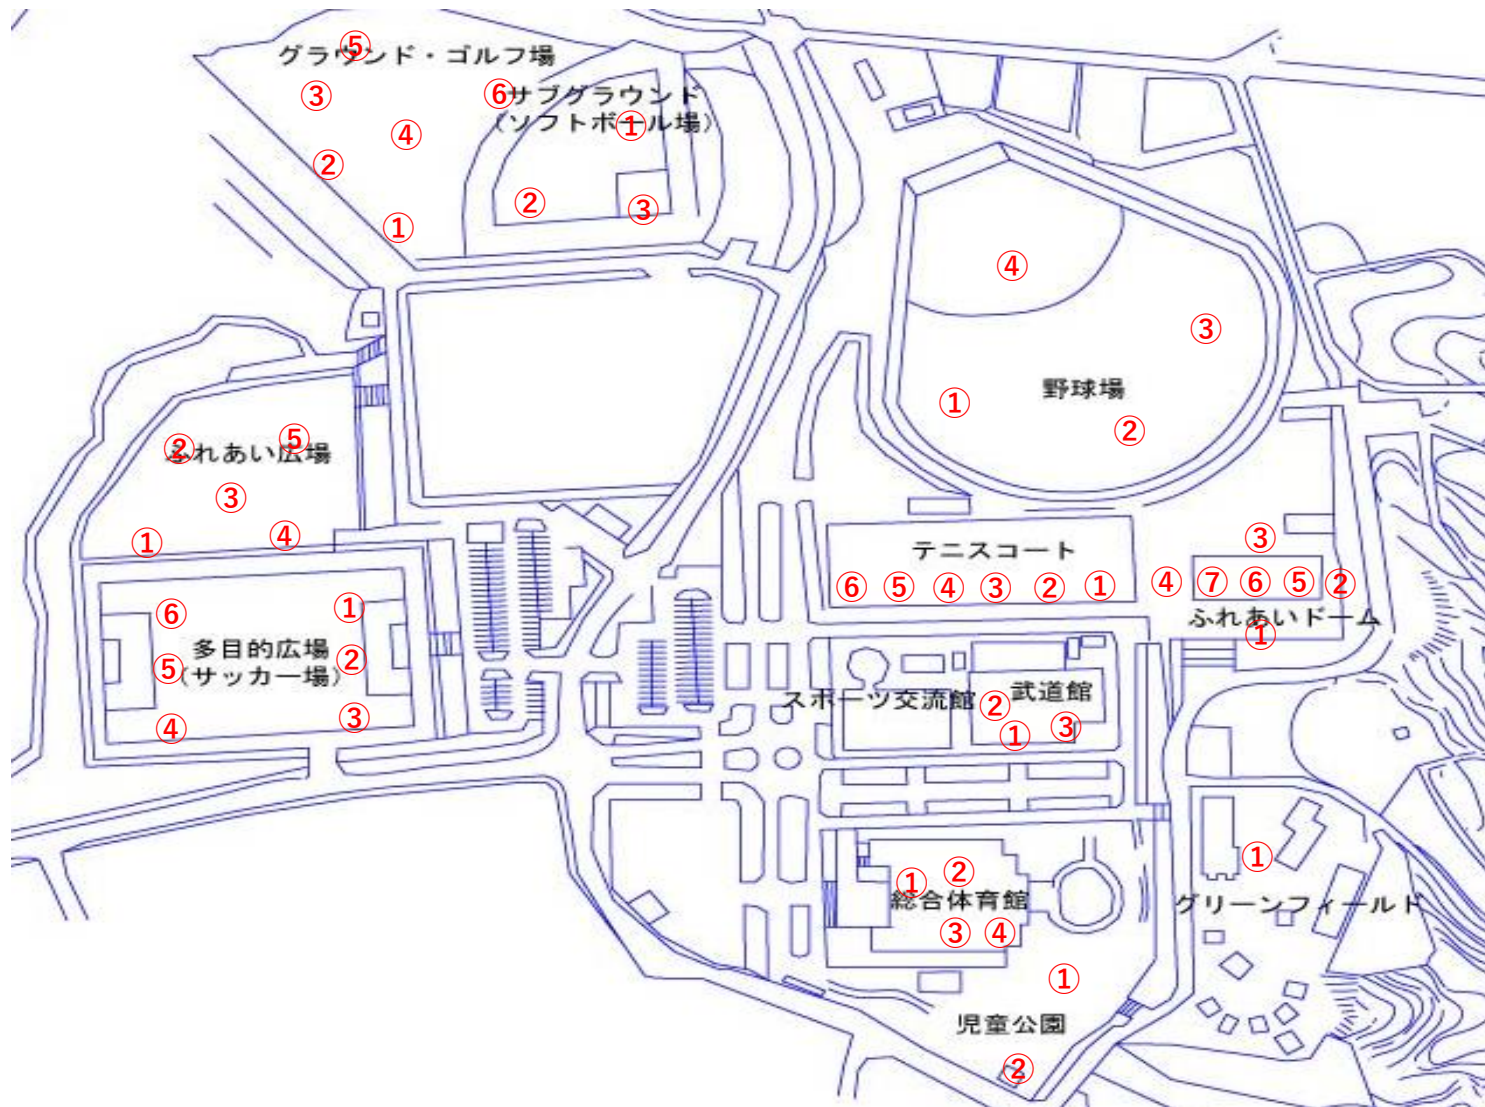

体育館		
①	0.07	事務所
②	0.06	幼児体育室
③	0.14	アリーナ西
④	0.13	アリーナ東
武道館		
①	0.12	事務所
②	0.12	道場内
③	0.16	玄関
多目的広場		
①	0.13	東北サイド
②	0.14	東ゴール前
③	0.20	南東サイド
④	0.22	南西サイド
⑤	0.22	西ゴール
⑥	0.20	北西サイド
ふれあい広場		
①	0.34	南西
②	0.26	北西
③	0.17	中央
④	0.14	南東
⑤	0.20	北東
グラウンド・ゴルフ場		
①	0.28	南
②	0.23	西
③	0.22	北西
④	0.58	中央
⑤	0.55	北
⑥	0.40	東

サブグラウンド		
①	0.43	ライト
②	0.19	レフト
③	0.15	ホーム
野球場		
①	0.15	ライト
②	0.11	センター
③	0.11	レフト
④	0.11	ピッチャー
テニスコート		
①	0.15	1コート
②	0.15	2コート
③	0.15	3コート
④	0.14	4コート
⑤	0.15	5コート
⑥	0.20	6コート
ふれあいドーム		
①	0.30	南
②	0.18	東
③	0.13	北
④	0.25	西
⑤	0.12	Aコート
⑥	0.14	Bコート
⑦	0.22	Cコート
グリーンフィールド		
①	0.35	中央
児童公園		
①	0.16	中央
②	0.46	トイレ