


富岡町スポーツセンター放射線量測定結果について（測定日 H31.4.25） 測点（ $\mu\text{sv/h}$ ）：1m

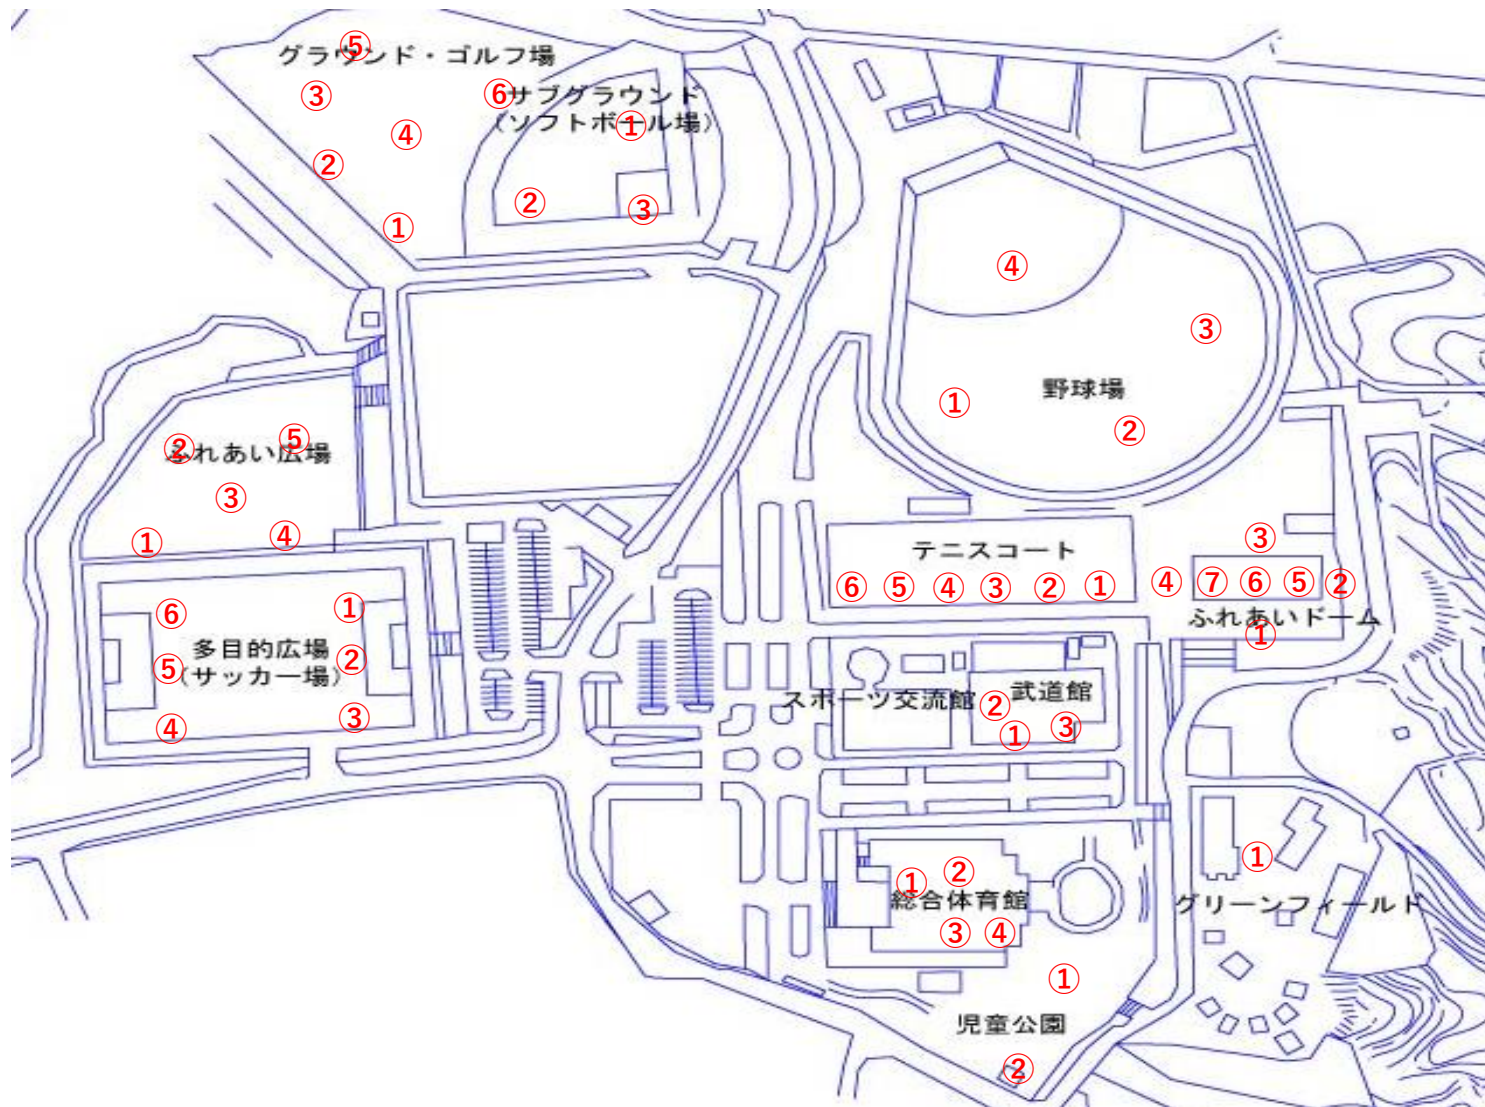

体育館		
①	0.06	事務所
②	0.08	幼児体育室
③	0.15	アリーナ西
④	0.13	アリーナ東
武道館		
①	0.10	事務所
②	0.10	道場内
③	0.16	玄関
多目的広場		
①	0.15	北東サイド
②	0.12	東ゴール前
③	0.13	南東サイド
④	0.18	南西サイド
⑤	0.18	西ゴール前
⑥	0.21	北西サイド
ふれあい広場		
①	0.15	南西
②	0.19	北西
③	0.21	中央
④	0.15	南東
⑤	0.29	北東
グラウンド・ゴルフ場		
①	0.24	南
②	0.23	西
③	0.31	北西
④	0.21	中央
⑤	0.54	北
⑥	0.24	東

サブグラウンド		
①	0.17	ライト
②	0.16	レフト
③	0.15	ホーム
野球場		
①	0.13	ライト
②	0.1	センター
③	0.13	レフト
④	0.13	ピッチャー
テニスコート		
①	0.15	1コート
②	0.16	2コート
③	0.16	3コート
④	0.14	4コート
⑤	0.12	5コート
⑥	0.15	6コート
ふれあいドーム		
①	0.31	南
②	0.21	東
③	0.16	北
④	0.37	西
⑤	0.12	Aコート
⑥	0.12	Bコート
⑦	0.11	Cコート
グリーンフィールド		
①	0.33	中央
児童公園		
①	0.13	中央
②	0.39	トイレ