


富岡町スポーツセンター放射線量測定結果について（測定日 R1.6.12） 測点（ $\mu\text{sv/h}$ ）：1m

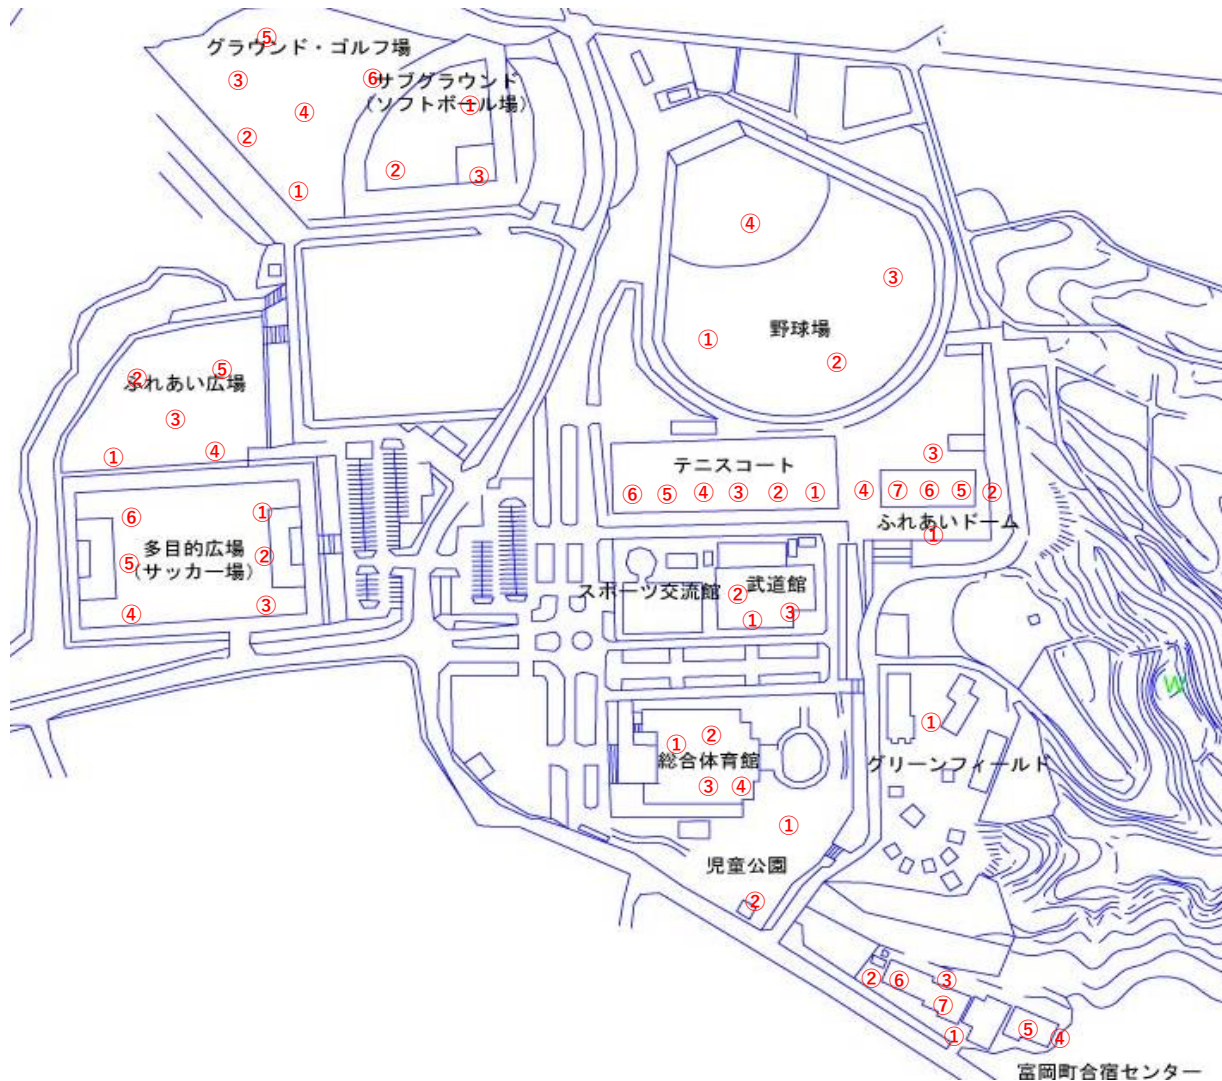

体育館		
①	0.07	事務所
②	0.09	幼児体育室
③	0.16	アリーナ西
④	0.1	アリーナ東
武道館		
①	0.1	事務所
②	0.1	道場内
③	0.13	玄関
多目的広場		
①	0.12	東北サイド
②	0.13	東ゴール前
③	0.15	南東サイド
④	0.18	南西サイド
⑤	0.16	西ゴール
⑥	0.17	北西サイド
ふれあい広場		
①	0.28	南西
②	0.16	北西
③	0.13	中央
④	0.14	南東
⑤	0.15	北東
グラウンド・ゴルフ場		
①	0.27	南
②	0.24	西
③	0.3	北西
④	0.19	中央
⑤	0.55	北
⑥	0.18	東
サブグラウンド		
①	0.18	ライト
②	0.14	レフト
③	0.15	ホーム

野球場		
①	0.09	ライト
②	0.11	センター
③	0.1	レフト
④	0.12	ピッチャー
テニスコート		
①	0.13	1コート
②	0.14	2コート
③	0.14	3コート
④	0.16	4コート
⑤	0.14	5コート
⑥	0.15	6コート
ふれあいドーム		
①	0.31	南
②	0.18	東
③	0.12	北
④	0.3	西
⑤	0.11	Aコート
⑥	0.12	Bコート
⑦	0.12	Cコート
グリーンフィールド		
①	0.27	中央
児童公園		
①	0.13	中央
②	0.35	トイレ
合宿センター		
①	0.23	外周南
②	0.35	外周東
③	0.34	外周北
④	0.46	外周西
⑤	0.21	内部西
⑥	0.3	内部東
⑦	0.18	内部中央