


富岡町スポーツセンター放射線量測定結果について（測定日 R1.8.22） 測点（ $\mu\text{sv/h}$ ）：1m

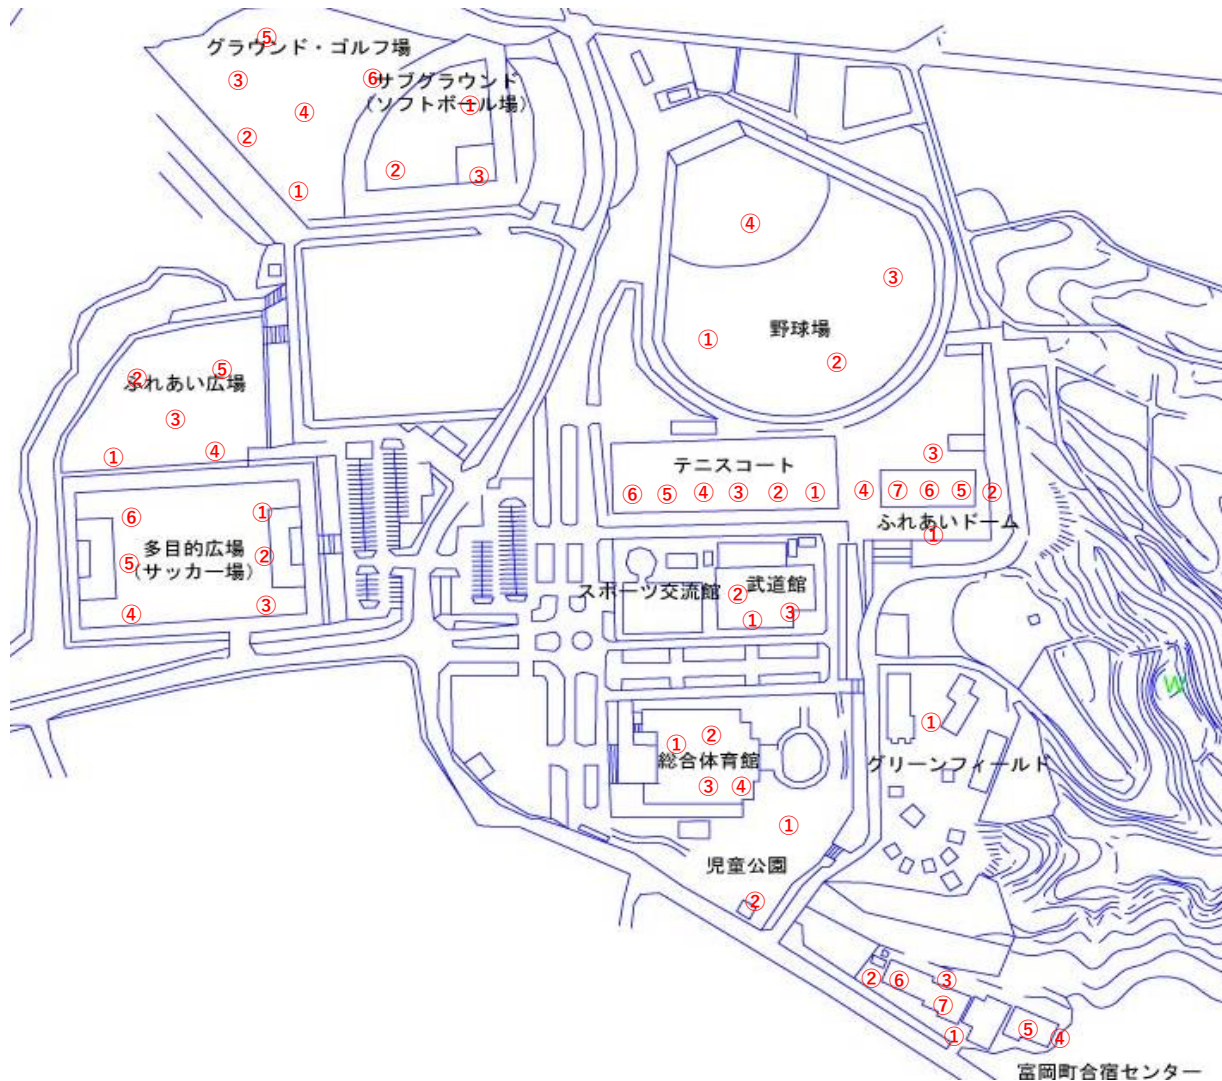

体育館		
①	0.07	事務所
②	0.1	幼児体育室
③	0.14	アリーナ西
④	0.13	アリーナ東
武道館		
①	0.11	事務所
②	0.12	道場内
③	0.14	玄関
多目的広場		
①	0.13	東北サイド
②	0.12	東ゴール前
③	0.13	南東サイド
④	0.21	南西サイド
⑤	0.2	西ゴール
⑥	0.20	北西サイド
ふれあい広場		
①	0.29	南西
②	0.18	北西
③	0.15	中央
④	0.14	南東
⑤	0.17	北東
グラウンド・ゴルフ場		
①	0.22	南
②	0.23	西
③	0.24	北西
④	0.21	中央
⑤	0.53	北
⑥	0.26	東
サブグラウンド		
①	0.2	ライト
②	0.14	レフト
③	0.15	ホーム

野球場		
①	0.11	ライト
②	0.1	センター
③	0.11	レフト
④	0.11	ピッチャー
テニスコート		
①	0.14	1コート
②	0.14	2コート
③	0.13	3コート
④	0.13	4コート
⑤	0.14	5コート
⑥	0.15	6コート
ふれあいドーム		
①	0.31	南
②	0.19	東
③	0.13	北
④	0.34	西
⑤	0.12	Aコート
⑥	0.12	Bコート
⑦	0.11	Cコート
グリーンフィールド		
①	0.26	中央
児童公園		
①	0.11	中央
②	0.38	トイレ
合宿センター		
①	0.25	外周南
②	0.28	外周東
③	0.22	外周北
④	0.47	外周西
⑤	0.2	内部西
⑥	0.32	内部東
⑦	0.19	内部中央